

MAL ve MALZEME ALIM İLANI

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|----------------|
|  | Satınalan Birim | SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI | | |
| | Talep Eden Birim | Kültür Müdürlüğü | | |
| | Talep Eden Birim Sorumlusu | Mustafa HACOĞLU | Tel | 0224 294 01 80 |
| | Dosya Numarası | Spor Malzemesi Alımı | | |
| | Satınalma Usulü | Doğrudan Temin | | |
| | Satınalma Memuru | İsmigül ÇELİKTÜRK | Tel | 0224 294 01 65 |
| | | | Fax | 0224 294 07 03 |
| | E-Mail | | sksatinalma@uludag.edu.tr | |

| SIRA NO | MAL / MALZEMENİN CİNSİ | MAL / HİZMET ÖZELLİKLERİ | MİKTAR |
|---------|---|--------------------------|--------|
| 1 | Regülatör (1. ve 2. kademe) | Şartnamesi ektedir. | 5 Adet |
| 2 | Düşük Basınç Yedek Hava Kaynağı (Ahtapot) | Şartnamesi ektedir. | 6 Adet |
| 3 | Yüksek Basınç Konsolu (Geyç) | Şartnamesi ektedir. | 7 Adet |
| 4 | Düşük Basınç BC Bağlantı Hortumu (BC Kamçısı) | Şartnamesi ektedir. | 8 Adet |

Kültür Müdürlüğü Spor Malzemesi Alımı için teklifler **28/11/2016** tarih ve saat **16:00** ye kadar U.Ü. Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne elden teslim edileceği gibi posta yoluyla da gönderilebilir. **Teklif mektubu imzalı ve kaşeli olmalıdır.**

- 1- Teklifin hangi tarihe kadar geçerli olduğu belirtilmelidir.
- 2- Sipariş sonrasında mal/hizmetin kaç günde teslim edileceği belirtilmelidir.
- 3- Teklif mektubuna dosya numarası yazılmalıdır.
- 4- Kısmi teklif verilemez.
- 5- Mal / Hizmetle ilgili her türlü giderler (Montaj,Nakliye,Sigorta ve Vergi vb. giderler tedarikçiye aittir.
- 6- Teklifler KDV hariç TL cinsinden verilmelidir. (TL cinsinden verilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.)
- 7- Mal / Hizmet ile Garanti verilmelidir. (4077 Sayılı Kanunun Tüketici Korunması hakkında kanun ve ilgili mevzuat gereği.)
- 8- Teklifler sıra numarasına göre verilecektir.
- 9- Sipariş edilen Mal / Hizmetin teklifte belirtilen tarihe kadar teslim edilmesi, belirtilen tarihten sonra teslim edilmek istenilmesi halinde idare tarafından Mal / Hizmetin kabulü yapılmayacaktır.
- 10- Teklif mektubunda teklif edilen Mal / Mallara marka model yazılmalıdır.
- 11- Teklif edilen Mal / Mallara ait katalog teklif mektubunun ekinde gönderilmelidir.
- 12- **Aşağıda standart hale getirilen teklif mektubunun eksiksiz doldurulup gönderilmesi halinde geçerli sayılacaktır.**

Adres : Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü - Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer / BURSA

TEKLİF MEKTUBU
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
(Destek Hizmetler Şube Müdürlüğüne)

Tarih: / /

| | |
|--|--|
| Teklif Vermeye Yetkili Kişinin; | |
| Adı ve Soyadı | |
| Firma Adı | |
| Açık Tebligat Adresi | |
| Vergi Dairesi ve Vergi Numarası | |
| Telefon ve Fax Numarası | |
| Elektronik Posta Adresi | |

| SIRA NO | MAL / MALZEMENİN CİNSİ | MİKTAR | | BİRİM FİYAT | TOPLAM (TL) |
|-----------------------------|---|---------------|------|--------------------|--------------------|
| 1 | Regülatör (1. ve 2. Kademe) | 5 | Adet | | |
| 2 | Düşük Basınç Yedek Hava Kaynağı (Ahtapot) | 6 | Adet | | |
| 3 | Yüksek Basınç Konsolu (Geyç) | 7 | Adet | | |
| 4 | Düşük Basınç BC Bağlantı Hortumu (BC Kamçısı) | 8 | Adet | | |
| KDV'siz Genel Toplam | | | | | |

1- Yukarıda belirtilen (**4 Kalem**) mal/hizmet alımına ait teklifimizi **KDV hariç** TL bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.

2- Teklifimiz / / **2016** tarihine kadar geçerlidir.

3- Söz konusu mal/hizmet idarece tarafımıza sipariş verilmesinden sonra takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

4- 4077 Sayılı Tüketici Koruması hakkında kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini kabul ediyorum, mal/hizmet için (gün/ay/yıl) garanti taahhüt ediyorum.

5- Teklifimizin kabul edilmesi halinde sipariş yazısının, yukarıda yer alan; *

Elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum.

Elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.

***Teklif veren istekli kabul ettiği seçeneği yazacaktır.**

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;

Adı ve Soyadı:

İmzası:

Firma Kaşe

Regülatör 1. Kademe ve 2. Kademe Yedek Parça Teknik Şartnamesi


1. Teklif edilen ürün yalnızca regülatörün birinci kademesi ve ikinci kademesi olmalıdır
2. Teklif edilen ürün kapalı sistem bir regülatör olmalıdır
3. Teklif edilen ürün krom pirinç kaplama gövdeye sahip olmalıdır
4. Teklif edilen ürün harici ayarlanabilir ara basınca sahip olmalıdır
5. Teklif edilen ürün 4 adet düşük basınç çıkışına sahip olmalıdır
6. Teklif edilen ürün 2 adet yüksek basınç çıkışına sahip olmalıdır
7. Teklif edilen ürünün tüple bağlantısı DIN sistemli olmalıdır.
8. Teklif edilen ürünün 1. kademesi 650 gram olmalıdır.
9. Teklif edilen ürünün Hava debisi: 200bar:> 6500 lt/dak - 230 SCFM olmalıdır
10. Teklif edilen ürünün Ara basıncı 9-9,8 bar / 130-142 psi olmalıdır.
11. Teklif edilen ürün Dalgıcın ayarlayabildiği hava basınç miktar ayarına sahip olmalıdır
12. Teklif edilen ürün. Ayarlanabilir VIVA ya sahip olmalıdır.
13. Teklif edilen ürünün ikinci kademesi antifreeze sisteme , metal gövdeye ve krom kaplamaya sahip olmalıdır.
14. Teklif edilen ikinci kademe 265 gram ağırlığında olmalıdır.
15. Teklif edilen ikinci kademe paslanmaz çelik giriş koluna sahip olmalıdır
16. Teklif edilen ürün CE standartlarına uygun olmalıdır.


Kenan Çelebi

İsmail Burak Korkmaz

Regülatör Ahtapot Yedek Parça

1. Teklif edilen ürün en az 98cm kablo uzunluğuna sahip olmalıdır.
2. Teklif edilen ürün serbest akışın önlenmesine yönelik kullanıcının ayarlayabileceği koaksiyel VIVA butonlarına sahip olmalıdır
3. Teklif edilen ürün çizilmeye dayanıklı kapağa sahip olmalıdır
4. Teklif edilen ürün sarı renkte bir hortuma sahip olmalıdır.
5. Teklif edilen ürün havayı dengeleyici valflere sahip olmalıdır.
6. Teklif edilen ürünün ağırlığı hortum hariç 158 gram olmalıdır.
7. Teklif edilen ürün yüksek debili egzoz valfine sahip olmalıdır.

Keren GEREK


İsmail Baran İSİTDİNG


Regülatör Konsol Şartnamesi

1. Teklif edilen ürün 400bara kadar basınç göstergesine sahip olması gerekmektedir.
2. Teklif edilen ürün en az 60 metre skalalı bir derinlik göstergesine sahip olmalıdır
3. Teklif edilen ürün güvenlik amacıyla 0-50 bar arası kırmızı renkte olmalıdır
4. Teklif edilen ürünün basınç göstergesinde skala 10 bar olmalıdır.
5. Teklif edilen ürün düşük ışıktaki görüş sağlayabilmeli ve fosforlu yazılara sahip olmalıdır.
6. Teklif edilen ürün çarpmaya ve gelebilecek hasarlara karşı korumalığa sahip olmalıdır.
7. Teklif edilen ürün hortum , basınç göstergesi ,derinlik göstergesi ve korumalıkla beraber toplam 267 Gram olmalıdır.
8. Teklif edilen ürünün hortum uzunluğu en az 87 cm olmalıdır.

| TECHNICAL SPECIFICATIONS | DEPTH GAUGE | PRESSURE GAUGE |
|---|---|---|
| Max. operating depth | 60 m/200 ft | 60m/260ft (plastic) 150m/492ft (metal) |
| Max. SCUBA | 40 m/130 ft | 40 m/130 ft |
| End of scale of pressure | NA | 400 bar/6000 psi |
| Max. working pressure | NA | 300 bar/4350 psi |
| Usable on surface | NA | Yes |
| Tolerances | 3 m, 6 m: + 0,8/- 0,4 m 10 ft, 20 ft: + 3 ft/-1 ft 9 m: + 0,8/- 0,8 m 30 ft: + 3 ft/-3 ft 15 m, 30 m: + 1,0/- 1,2 m 40 ft, 100 ft: + 3 ft/-4 ft 45 m, 60 m: + 1,0/- 1,5 m 145 ft, 200 ft: + 3 ft/-5 ft | 50 bar: ± 5 bar 750 psi: ± 75 psi 100 bar, 200 bar: ±10 bar 1500 psi, 3000 psi: ±150 psi 300 bar: ±15 bar 4350 psi: ±225 psi |
| Overpressure burst pressure safety system | NA | < 3 bar / < 44 psi |
| Safety overpressure flow | NA | > 300 l/min |
| HP hose - burst pressure | NA | > 1250 bar / > 18.000 psi (standard reinforced) > 1600 bar / > 23.200 psi (double reinforced) |
| HP hose - pull resistance | NA | > 1500 N / > 330 lbs |
| HP hose - overall length | NA | 875mm/34.4" (standard length) ; custom lengths available |
| Max. depth indicator | Yes | |
| Capsule dimensions | External diameter | Compact: 50mm / 1.96" Standard: 56mm / 2.15" |
| | Thickness | Compact: 26mm / 1.02" Standard: 27.5mm / 1.08" |
| | Weight | Compact: 47g / 0.103 lbs Standard: 56g / 0.120 lbs |
| Temperature limits | -10°C tot 60°C 14°F tot 140°F | -10°C tot 60°C 14°F tot 140°F |


9.


Kevin Gieroll

İsmail Durak Yılmaz


Regülatör BC Kamçısı Şartnamesi

1. Teklif edilen ürünün hortum uzunluğu en az 64 cm olmalıdır.
2. Teklif edilen ürün en az 29 bar basınca dayanıklı olmalıdır.
3. Teklif edilen ürün kolay sökülebilir(QD) bağlantı özelliğine sahip olmalıdır.
4. Teklif edilen ürün "EN250" ve "CE0098" standartlarına uygun olmalıdır.

İsmail Burak YÖRÜK


Kerem GÖZÜK


2- Kademe

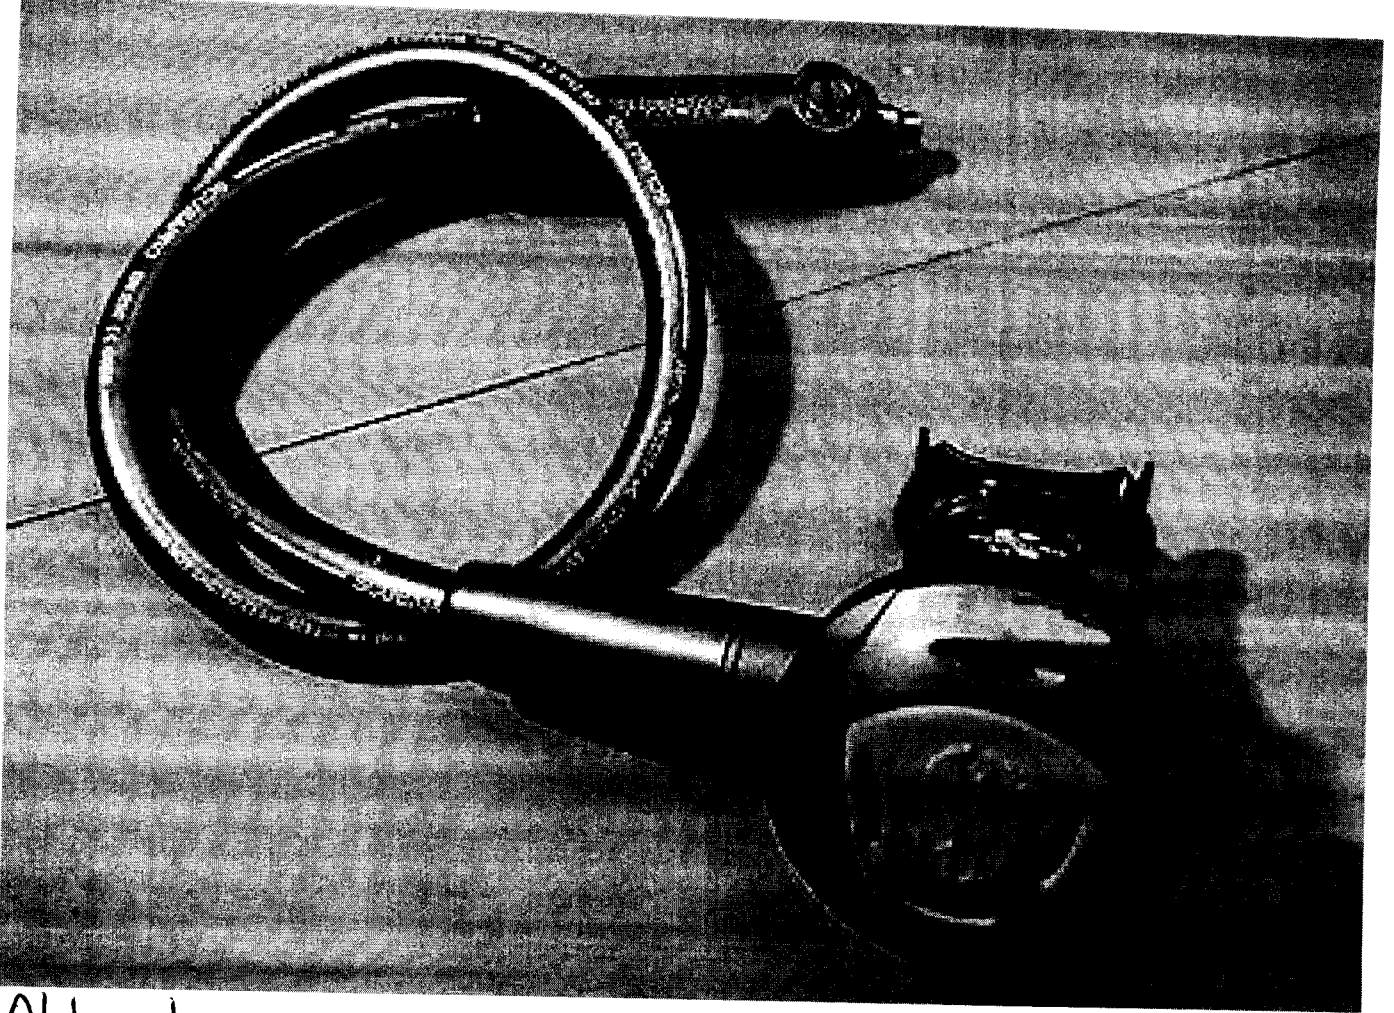

Ahtapot




İsmail Bursalı Yılmaz

Kenan Çerçen

Konsole




1. Kademe Regulator

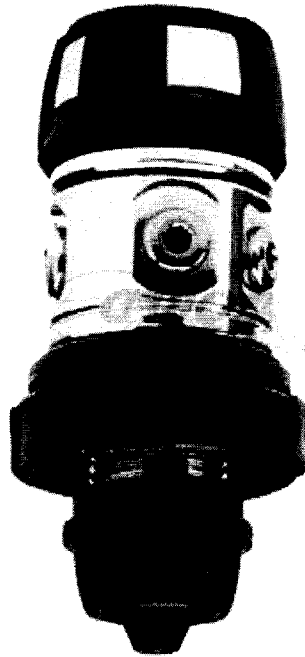

İsmail Burak Yılmaz

Levent Çelebi

BC, Kamasi

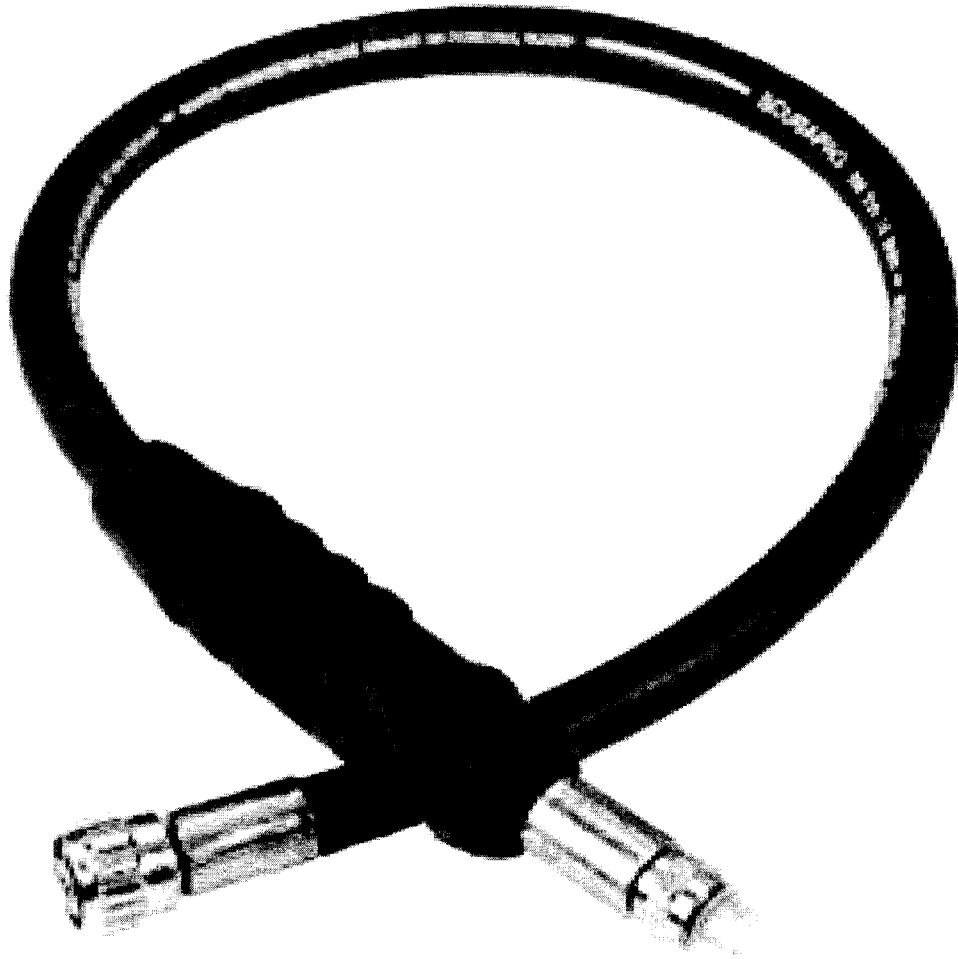

Ismail Bura h Hamdani

Kener Beres